


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2019г.



____/____2019г.

*Паспорт контактирующего устройства
DIP-cl-p-8-2.5-003
(Оптопара КР249КН4А; МОП-реле КР249КП15АР, КР249КП5Р;
микросхемы К554СА3, Р554СА3А, 1401СА3РМК)*

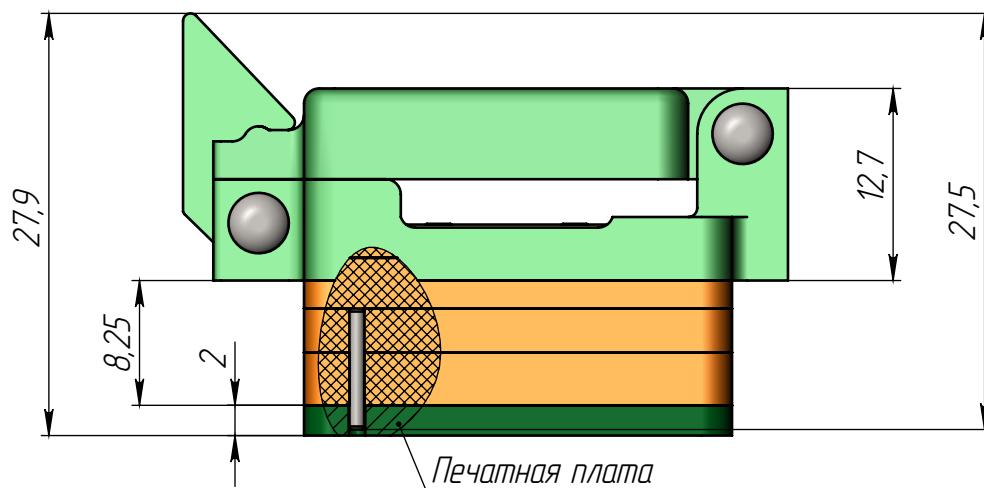


Крепление КУ к
печатной плате





- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.
- × Крепеж для фиксации КУ на печатной плате включен в комплект поставки.

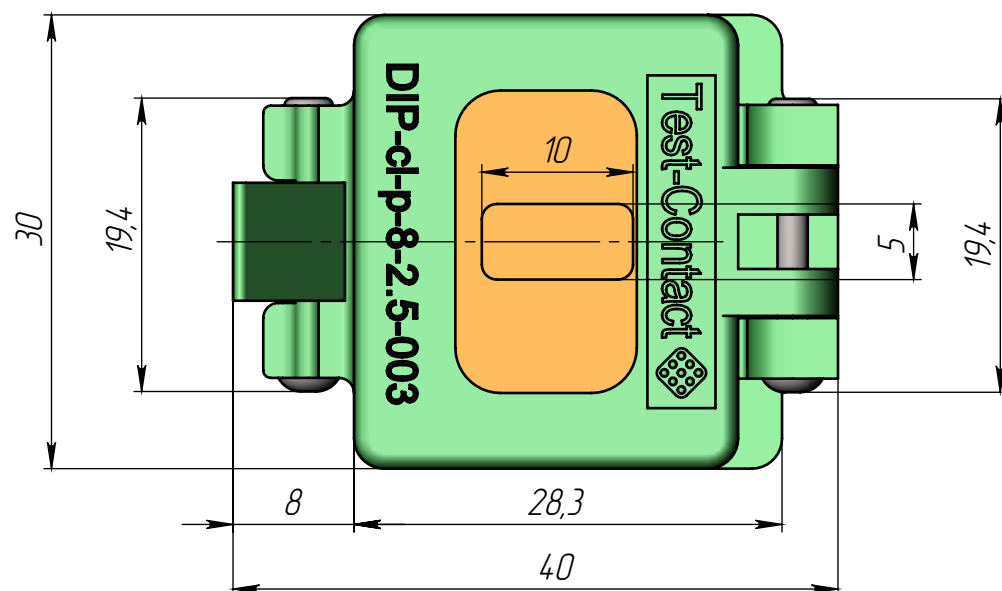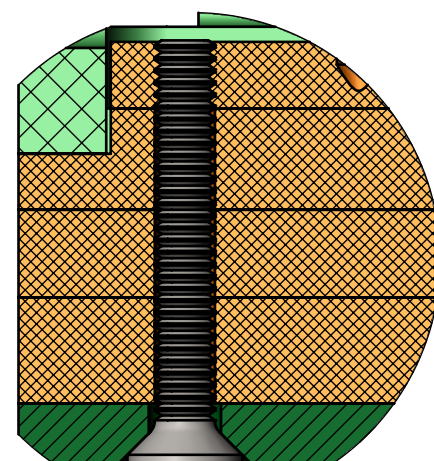


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 14
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – 30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1

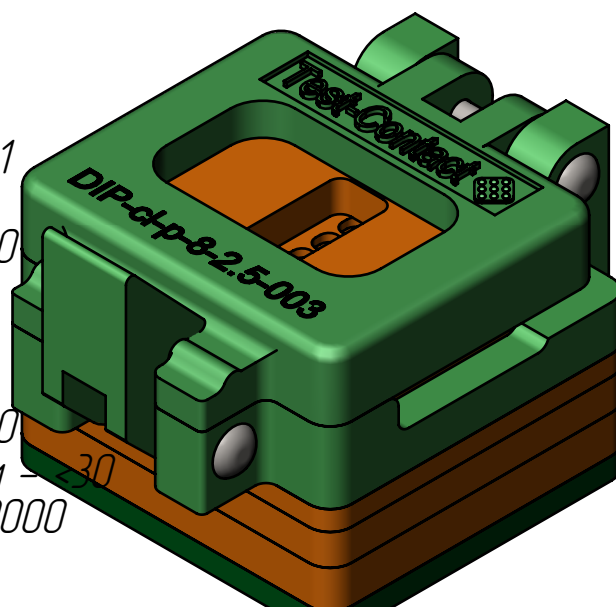

Место установки ЭРИ

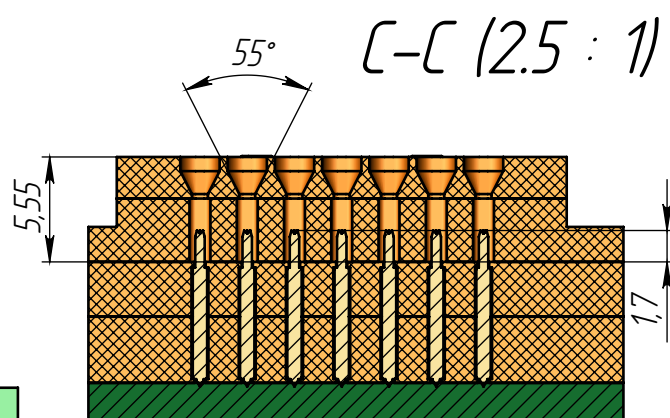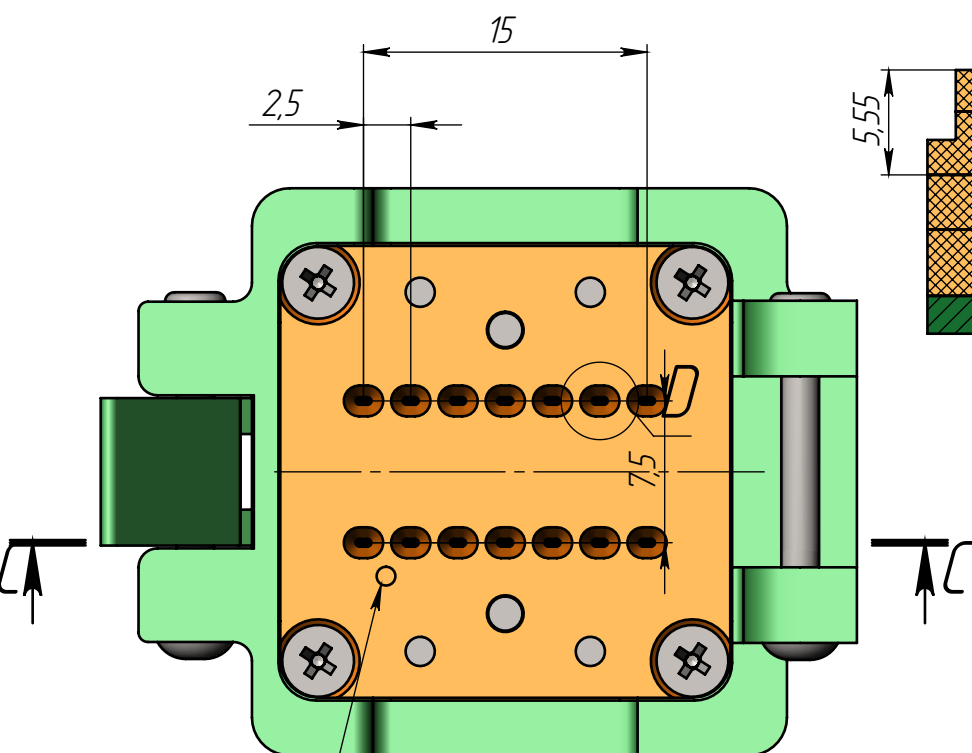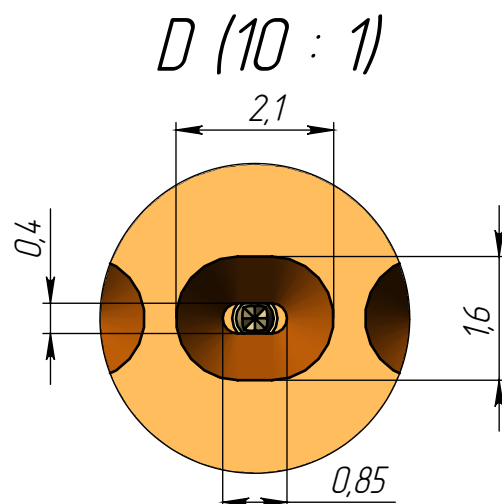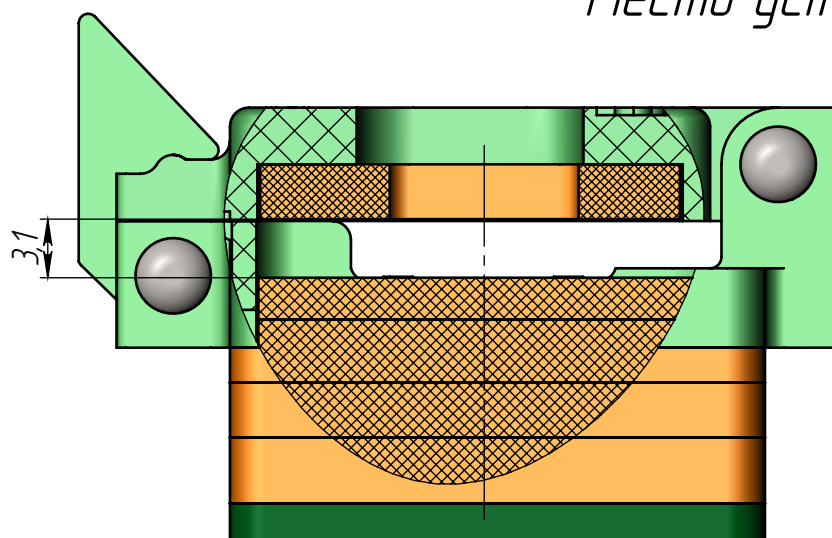


Обозначение
первого вывода

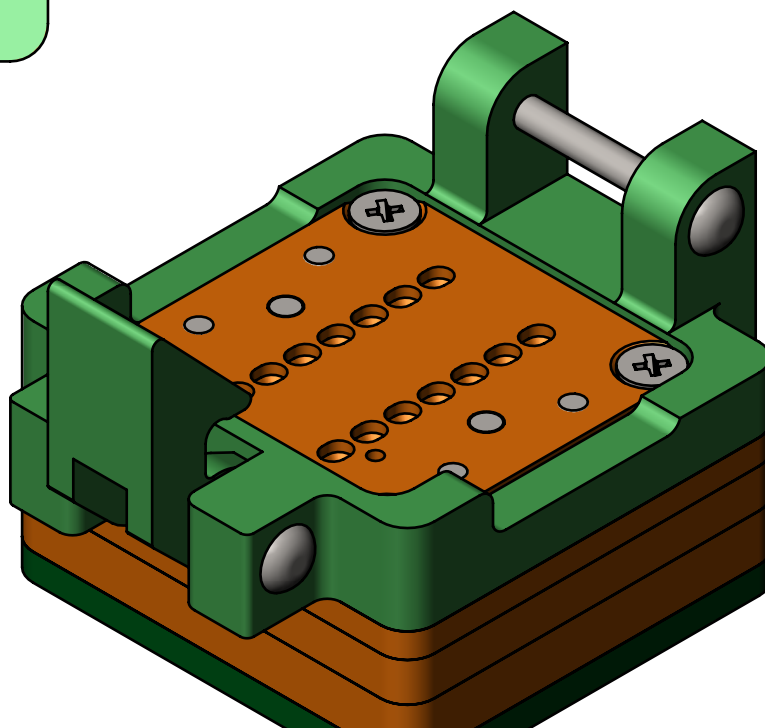


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)


КР249КН4А

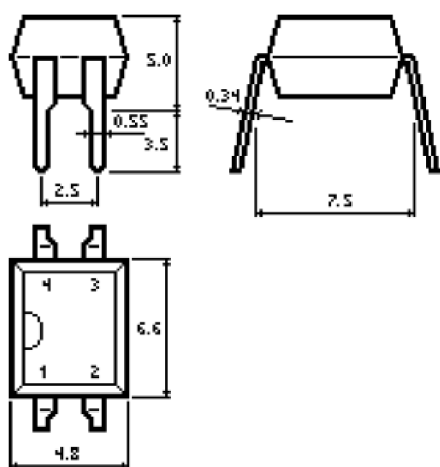


КР249КП15АР

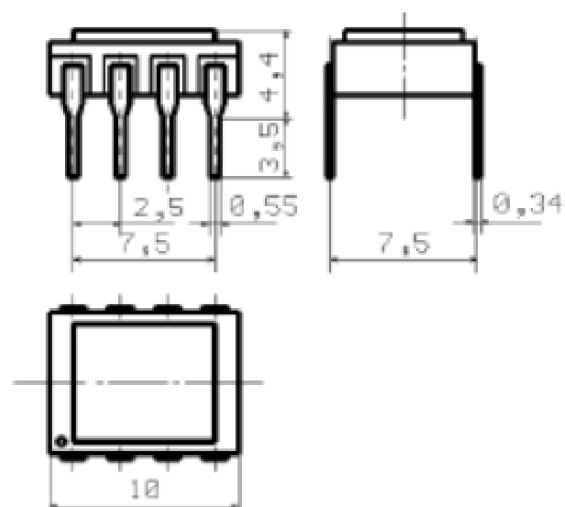

КР249КП5Р

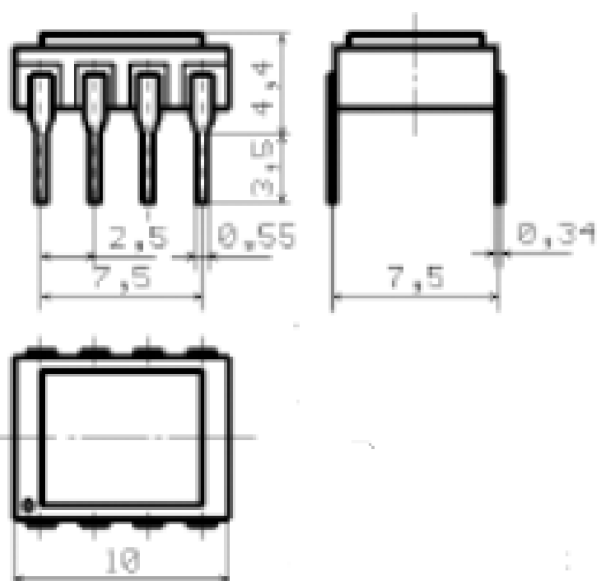


К554СА3

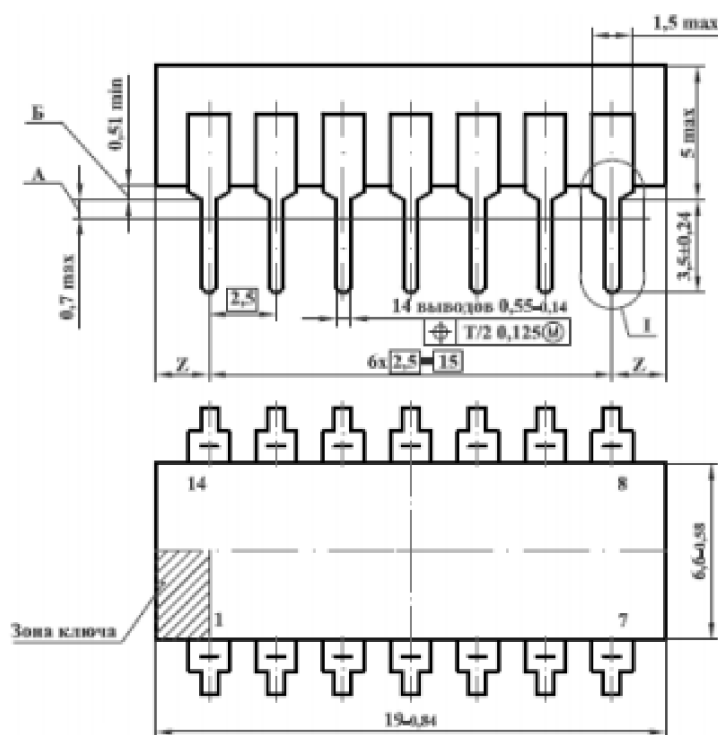


Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

P554CA3A

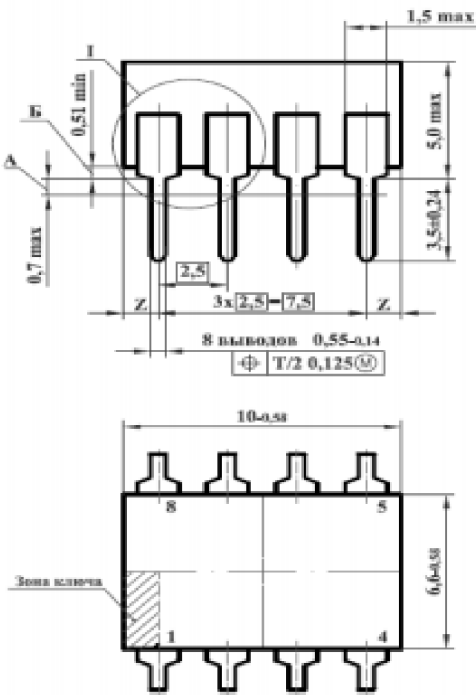

1401CA3PMK

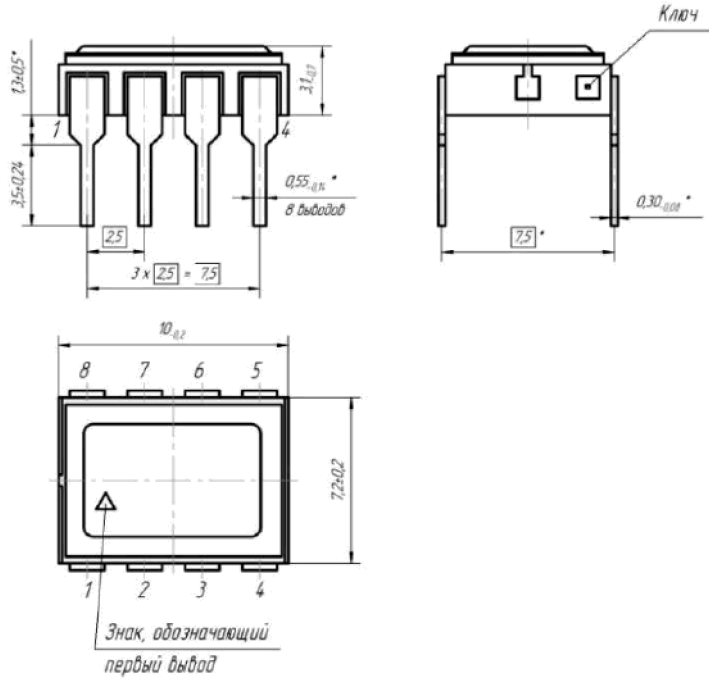

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Свидетельство о приёмке

Производитель: ООО "Тест-Контакт"

Юридический адрес: 109316, г. Москва, проспект Волгоградский, дом. 42, к. 5, эт. 1 пом. I ком.100А

Фактический адрес: 111024, Москва г, Кабельная 2-я ул, дом 2, строение 1 и 3

Гарантийный срок на поставляемые КУ DIP-cl-p-8-2.5-003 – 15 месяцев с даты изготовления или 10 000 контактирований при соблюдении условий эксплуатации.

Дата изготовления: июнь 2019 г.

Количество принятой продукции: _____ шт.

Дата приёмки

____/____2019г.

Подпись ОТК
